

50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る配線図

設置者氏名


申請設備に係る配線図

長州産業株式会社

型式： CB-EV2 CB-E64H2 CB-E64HV2 CB-E128H2 CB-E128HV2

※逆潮流の押し上げ効果なし

逆潮流CTにて検出し、逆潮流時には、蓄電池、電気自動車からの電源は供給しないように制御

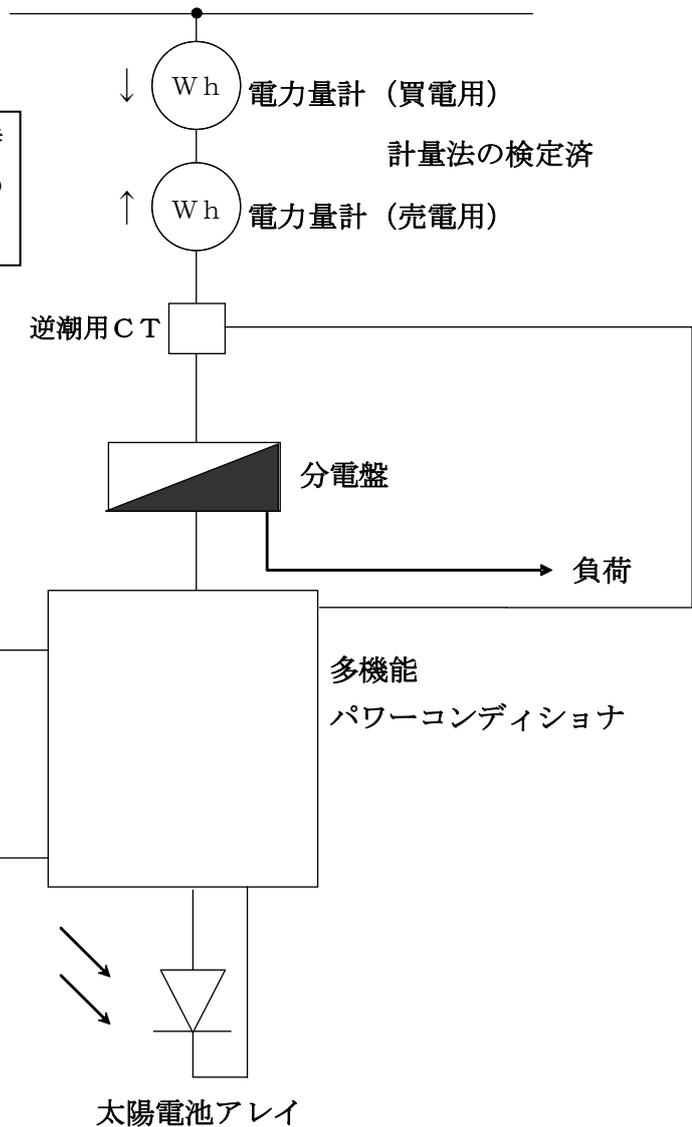

CB-EV2 CB-E64HV2
CB-E128HV2 の場合のみ

V2Hスタンド
及び
電気自動車

蓄電池用
コンバータ
及び
リチウムイオン
蓄電池ユニット
※1台あるいは
複数台設置

CB-E64H2 CB-E64HV2
CB-E128H2 CB-E128HV2
の場合のみ

分電盤

負荷

多機能
パワーコンディショナ

太陽電池アレイ