

50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る構造図


設置者氏名

申請設備に係る構造図

長州産業株式会社

型名： CB-P164M05A CB-P164MS05A CB-P164MH05A CB-P164MHS05A
 CB-P98M05A CB-P98MS05A CB-P98MH05A CB-P98MHS05A
 CB-P65M05A CB-P65MS05A CB-P65MH05A CB-P65MHS05A
 CB-P127M05A CB-P127MH05A CB-P63M05A CB-P63MH05A

※逆潮流の押し上げ効果なし
 CTにて検出し、逆潮流時には、蓄電池からの電源は供給しないように制御

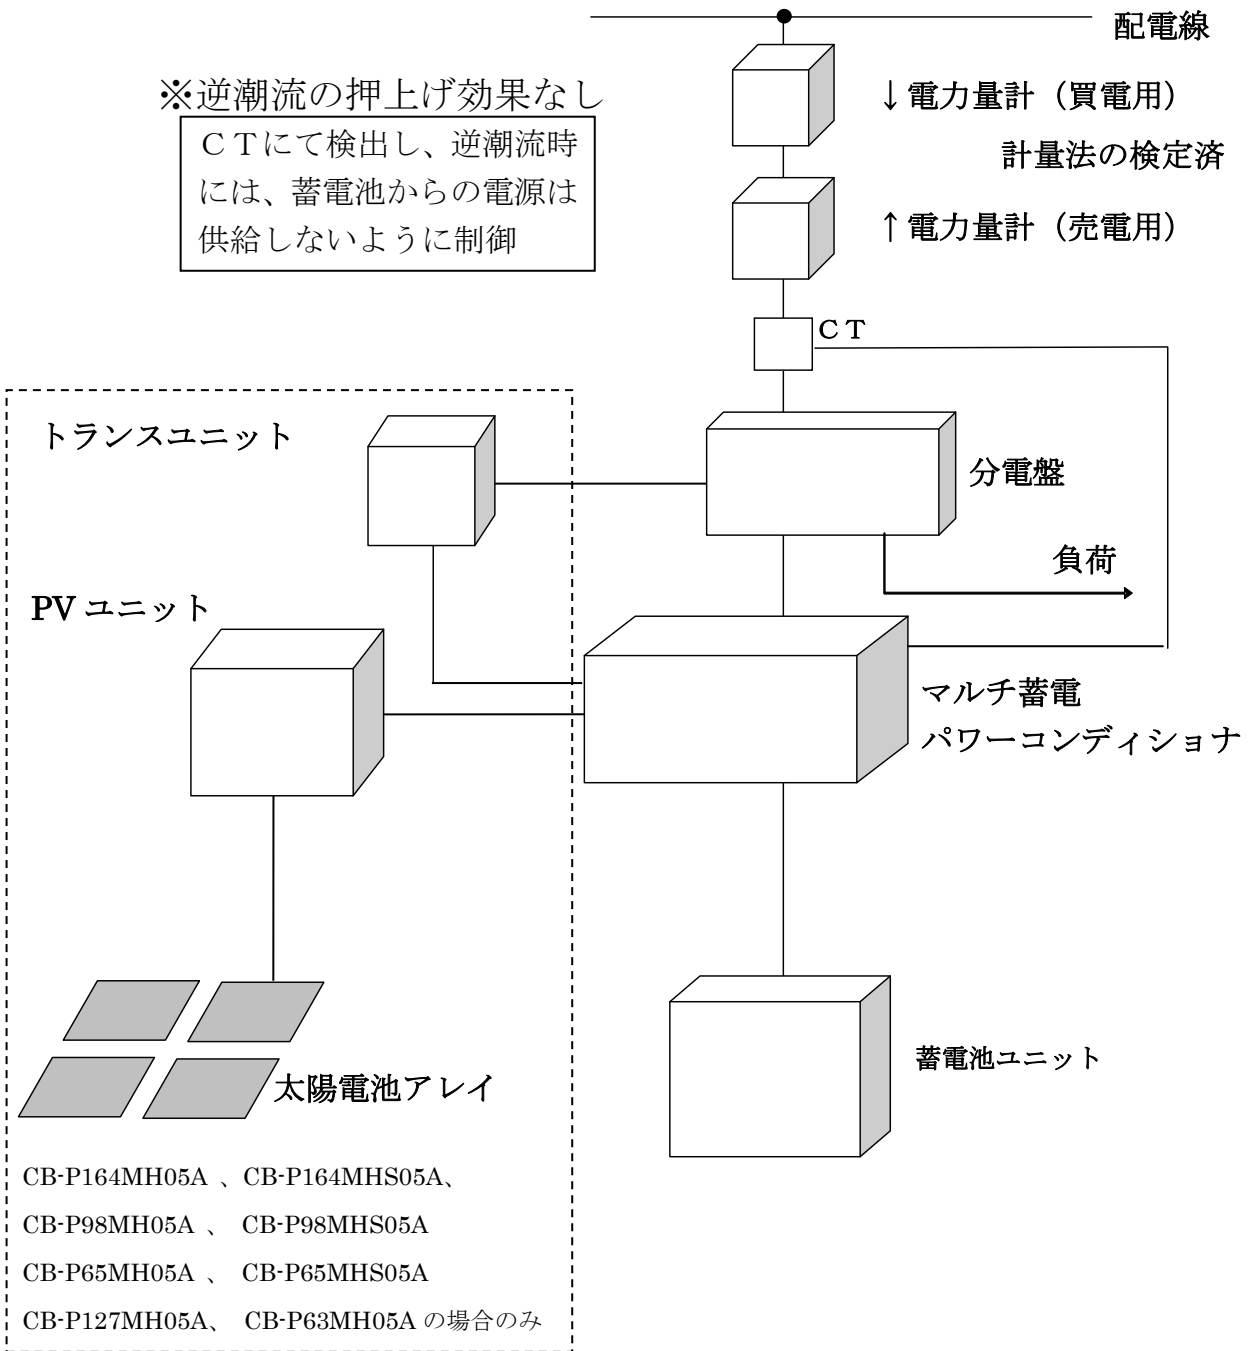

CB-P164MH05A、CB-P164MHS05A、
 CB-P98MH05A、CB-P98MHS05A
 CB-P65MH05A、CB-P65MHS05A
 CB-P127MH05A、CB-P63MH05A の場合のみ