

50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る配線図

設置者氏名


申請設備に係る配線図

長州産業株式会社

型名：CV-M01A、CV-M01A-EF、CV-MS01A、CV-MS01A-EF

※逆潮流の押し上げ効果なし

CTにて検出し、逆潮流時には、蓄電池からの電源は供給しないように制御

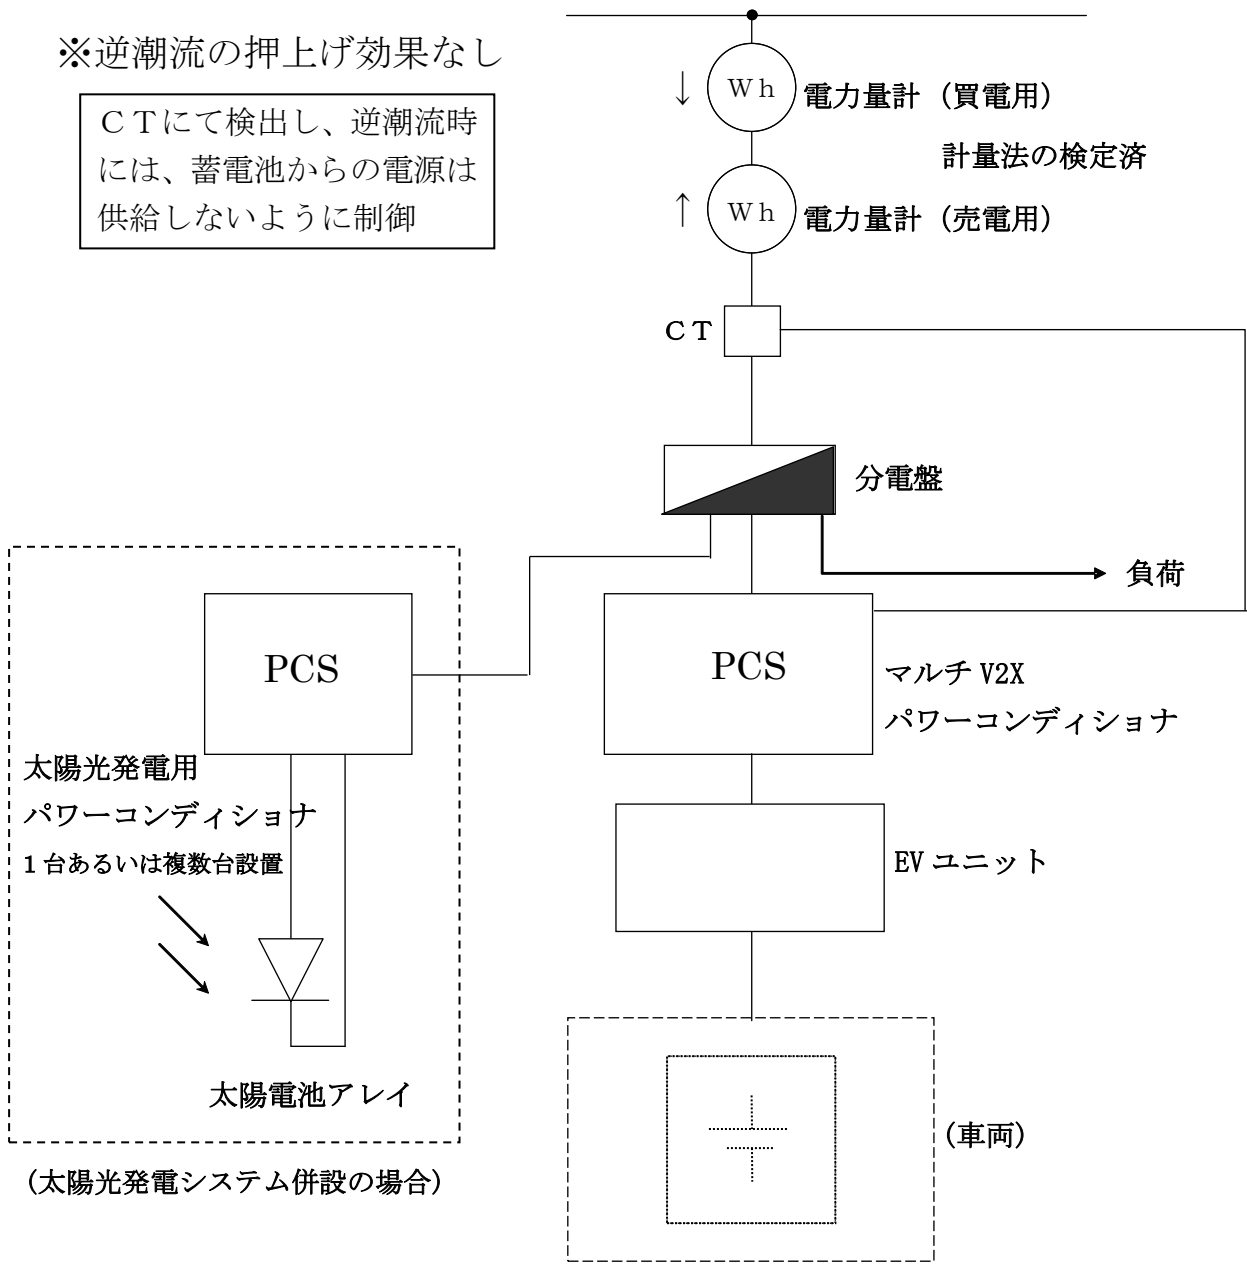

太陽光発電用
パワーコンディショナ
1台あるいは複数台設置

太陽電池アレイ

(太陽光発電システム併設の場合)

分電盤

負荷

PCS

PCS

マルチV2X
パワーコンディショナ

EVユニット

(車両)

