

50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る構造図

設置者氏名

申請設備に係る構造図


『長州産業株式会社』

該当品番を○で囲んでください

- ・CB-HYB03A      ・CB-HYB03AS
- ・CB-HYB03AX    ・CB-HYB04A
- ・CB-HYB04AS    ・CB-HYB04AX

※逆潮流の押し上げ効果なし

CTにて逆潮流を検出した場合は、蓄電池から放電しない制御となります。  
太陽光発電用パワーコンディショナを併設した場合も同様です。

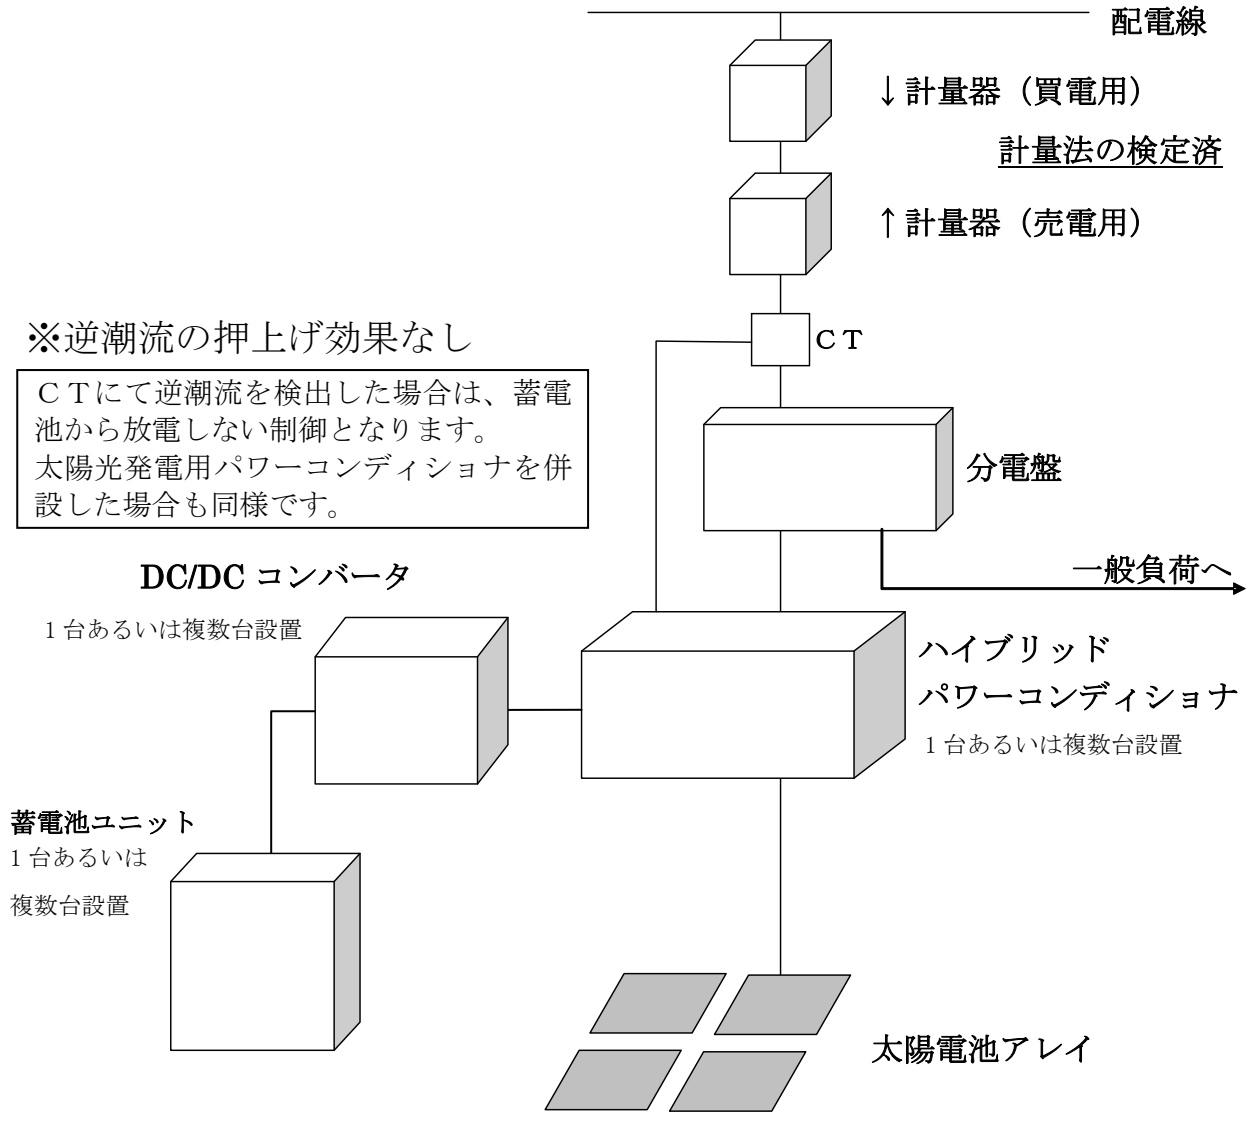

DC/DCコンバータ

1台あるいは複数台設置

蓄電池ユニット

1台あるいは  
複数台設置

分電盤

一般負荷へ

ハイブリッド  
パワーコンディショナ

1台あるいは複数台設置

太陽電池アレイ